ÇİZİMİN BÜTÜN HAKLARI ARMTEK ELEKTRİK SAN. TİC. A.Ş.'e AİTTİR. İZİNSİZ KOPYALANAMAZ. ALL RIGHTS OF THIS DRAWING BELONGS TO ARMTEK ELEKTRİK SAN. TİC. A.Ş. CAN NOT BE COPIED WITHOUT PERMISSION.

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# A.SIP....

**TEDAŞ Şartname: TEDAŞ-MLZ/2003-06.B** | **Kod: M-250-D-DSYA-S**

**Etiket-Ambalaj ve Serigrafi Dili: Türkçe_TR** | **Kırılım: 244212**

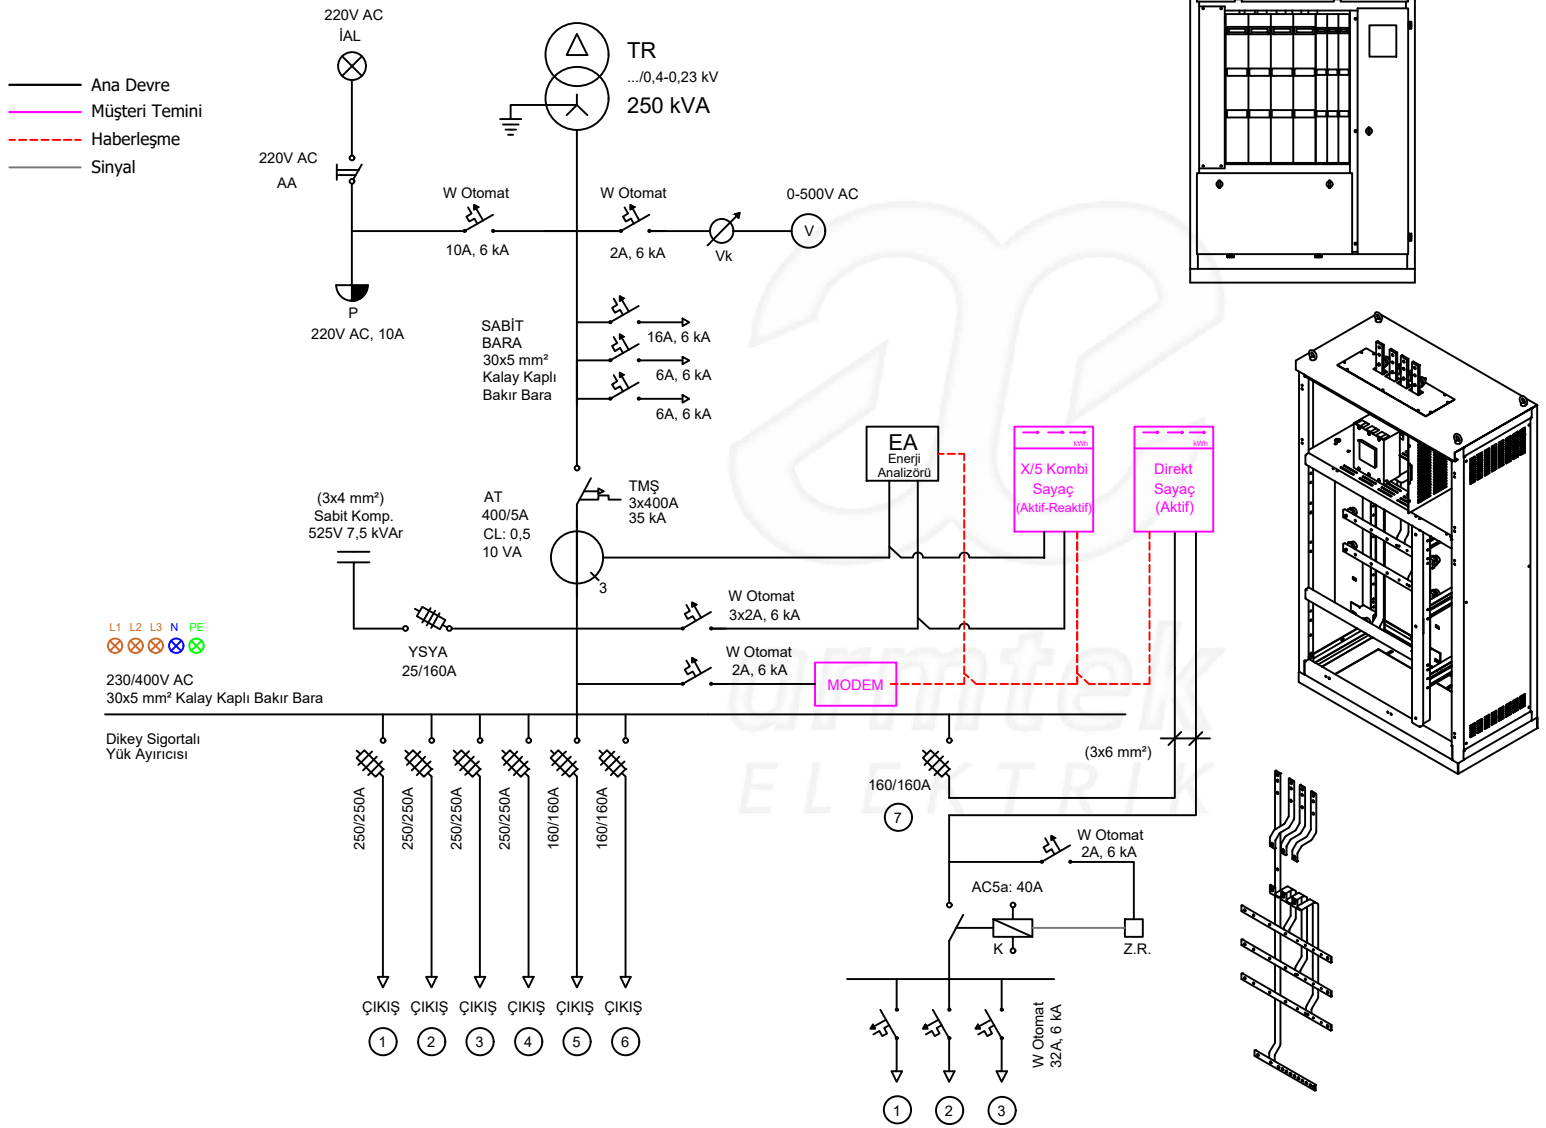


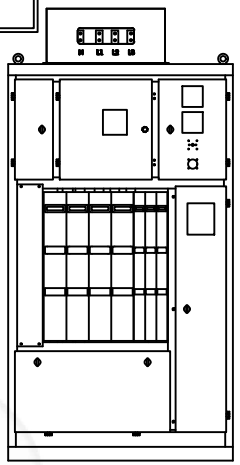





## ARME ARDP TEMEL BİLEŞENLER

| | | |
|---|---|---|
| **TERMİK MANYETİK ŞALTER** | : | 3x400A, 35 kA |
| **TERMİK RÖLE** | : | - |
| **GİRİŞ SAYACI** | : | - |
| **SOKAK SAYACI** | : | - |
| **VOLTMETRE** | : | 0-500V AC (96x96) |
| **ENERJİ ANALİZÖRÜ** | : | 85-240V AC & RS:485 |
| **AMPERMETRE** | : | - |
| **AKIM TRANSFORMATÖRÜ** | : | 400/5A CL:0,5-10 VA |
| **KONTAKTÖR** | : | AC5a: 40A (SCG32) |
| **ASTRONOMİK ZAMAN RÖLESİ** | : | 24 Saat Zaman Ayarlı |

## C-TİPİ ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA

| | | |
|---|---|---|
| **PRİZ DEVRESİ** | : | 1x10A, 6 kA |
| **X/5 KOMBİ SAYAÇ** | : | - |
| **ENERJİ ANALİZÖRÜ** | : | 3x2A, 6 kA |
| **MODEM** | : | 1x2A, 6 kA |
| **ASTRONOMİK ZAMAN RÖLESİ** | : | 1x2A, 6 kA |
| **İÇ İHTİYAÇ KÖŞK BESLEME** | : | 1x6A, 6 kA |
| **İÇ İHTİYAÇ HÜCRE BESLEME** | : | 1x6A, 6 kA |
| **İÇ İHTİYAÇ REDRESÖR BESLEME** | : | 1x16A, 6 kA |
| **SOKAK ÇIKIŞLARI** | : | 3x(1x32A), 6 kA |

## SİPARİŞE ÖZEL NOTLAR

| | |
|---|---|
| **NOT-1 :** | Pano içinde 20x20x5,5 cm ebatlarında haberleşme ünitesi için yer bırakılacaktır. |
| **NOT-2 :** | Sokak sayacı ve haberleşme ünitesi müşteri teminidir, teçhizatlar için uygun kablolama yapılacaktır. |
| **NOT-3 :** | Giriş sayacı için yer bırakılacaktır. |
| **NOT-4 :** | Enerji (güç) analizörü RS:232 veya RS:485 haberleşme portlarından birine sahip olmalıdır. |
| **NOT-5 :** | DSYA'lar ayrı açmalı olacaktır. |
| **NOT-6 :** | Açma sinyali, hücre AC besleme, köşk iç aydınlatma ve iç ihtiyaç besleme kablolarının giriş çıkışları için 4 adet PG21 rakor konulacaktır. |
| **NOT-7 :** | |

armtek ELEKTRİK

| Satış Tems./Müh./Yet. | | Tarih | - | Müşteri Adı |
|---|---|---|---|---|
| - | - | Çizim | - | - |
| Revizyon | Tarih | Tasarım | - | - |
| - | - | Kontrol | - | |

| | |
|---|---|
| Proje Adı | - (Layout) |
| Ürün Adı / Tip Kodu | AG DAĞITIM PANOSU DAHİLİ TİP / (250 kVA) / ARDP-D-250 |

KEMA Laboratories CESI

Sayfa No: 01/01

Sorumluluk Reddi: Boyutlar milimetre cinsinden olup çizim ölçeksizdir. Çıktı üzerinden ölçülendirme yapılmaz. Yalnızca beyan edilen ürün spesifikasyonlarına münhasırdır.
Disclaimer: Dimensions are in millimeters and the drawing is without scale. Measurements are not made on the output. It is exclusive to declared product specifications only.